


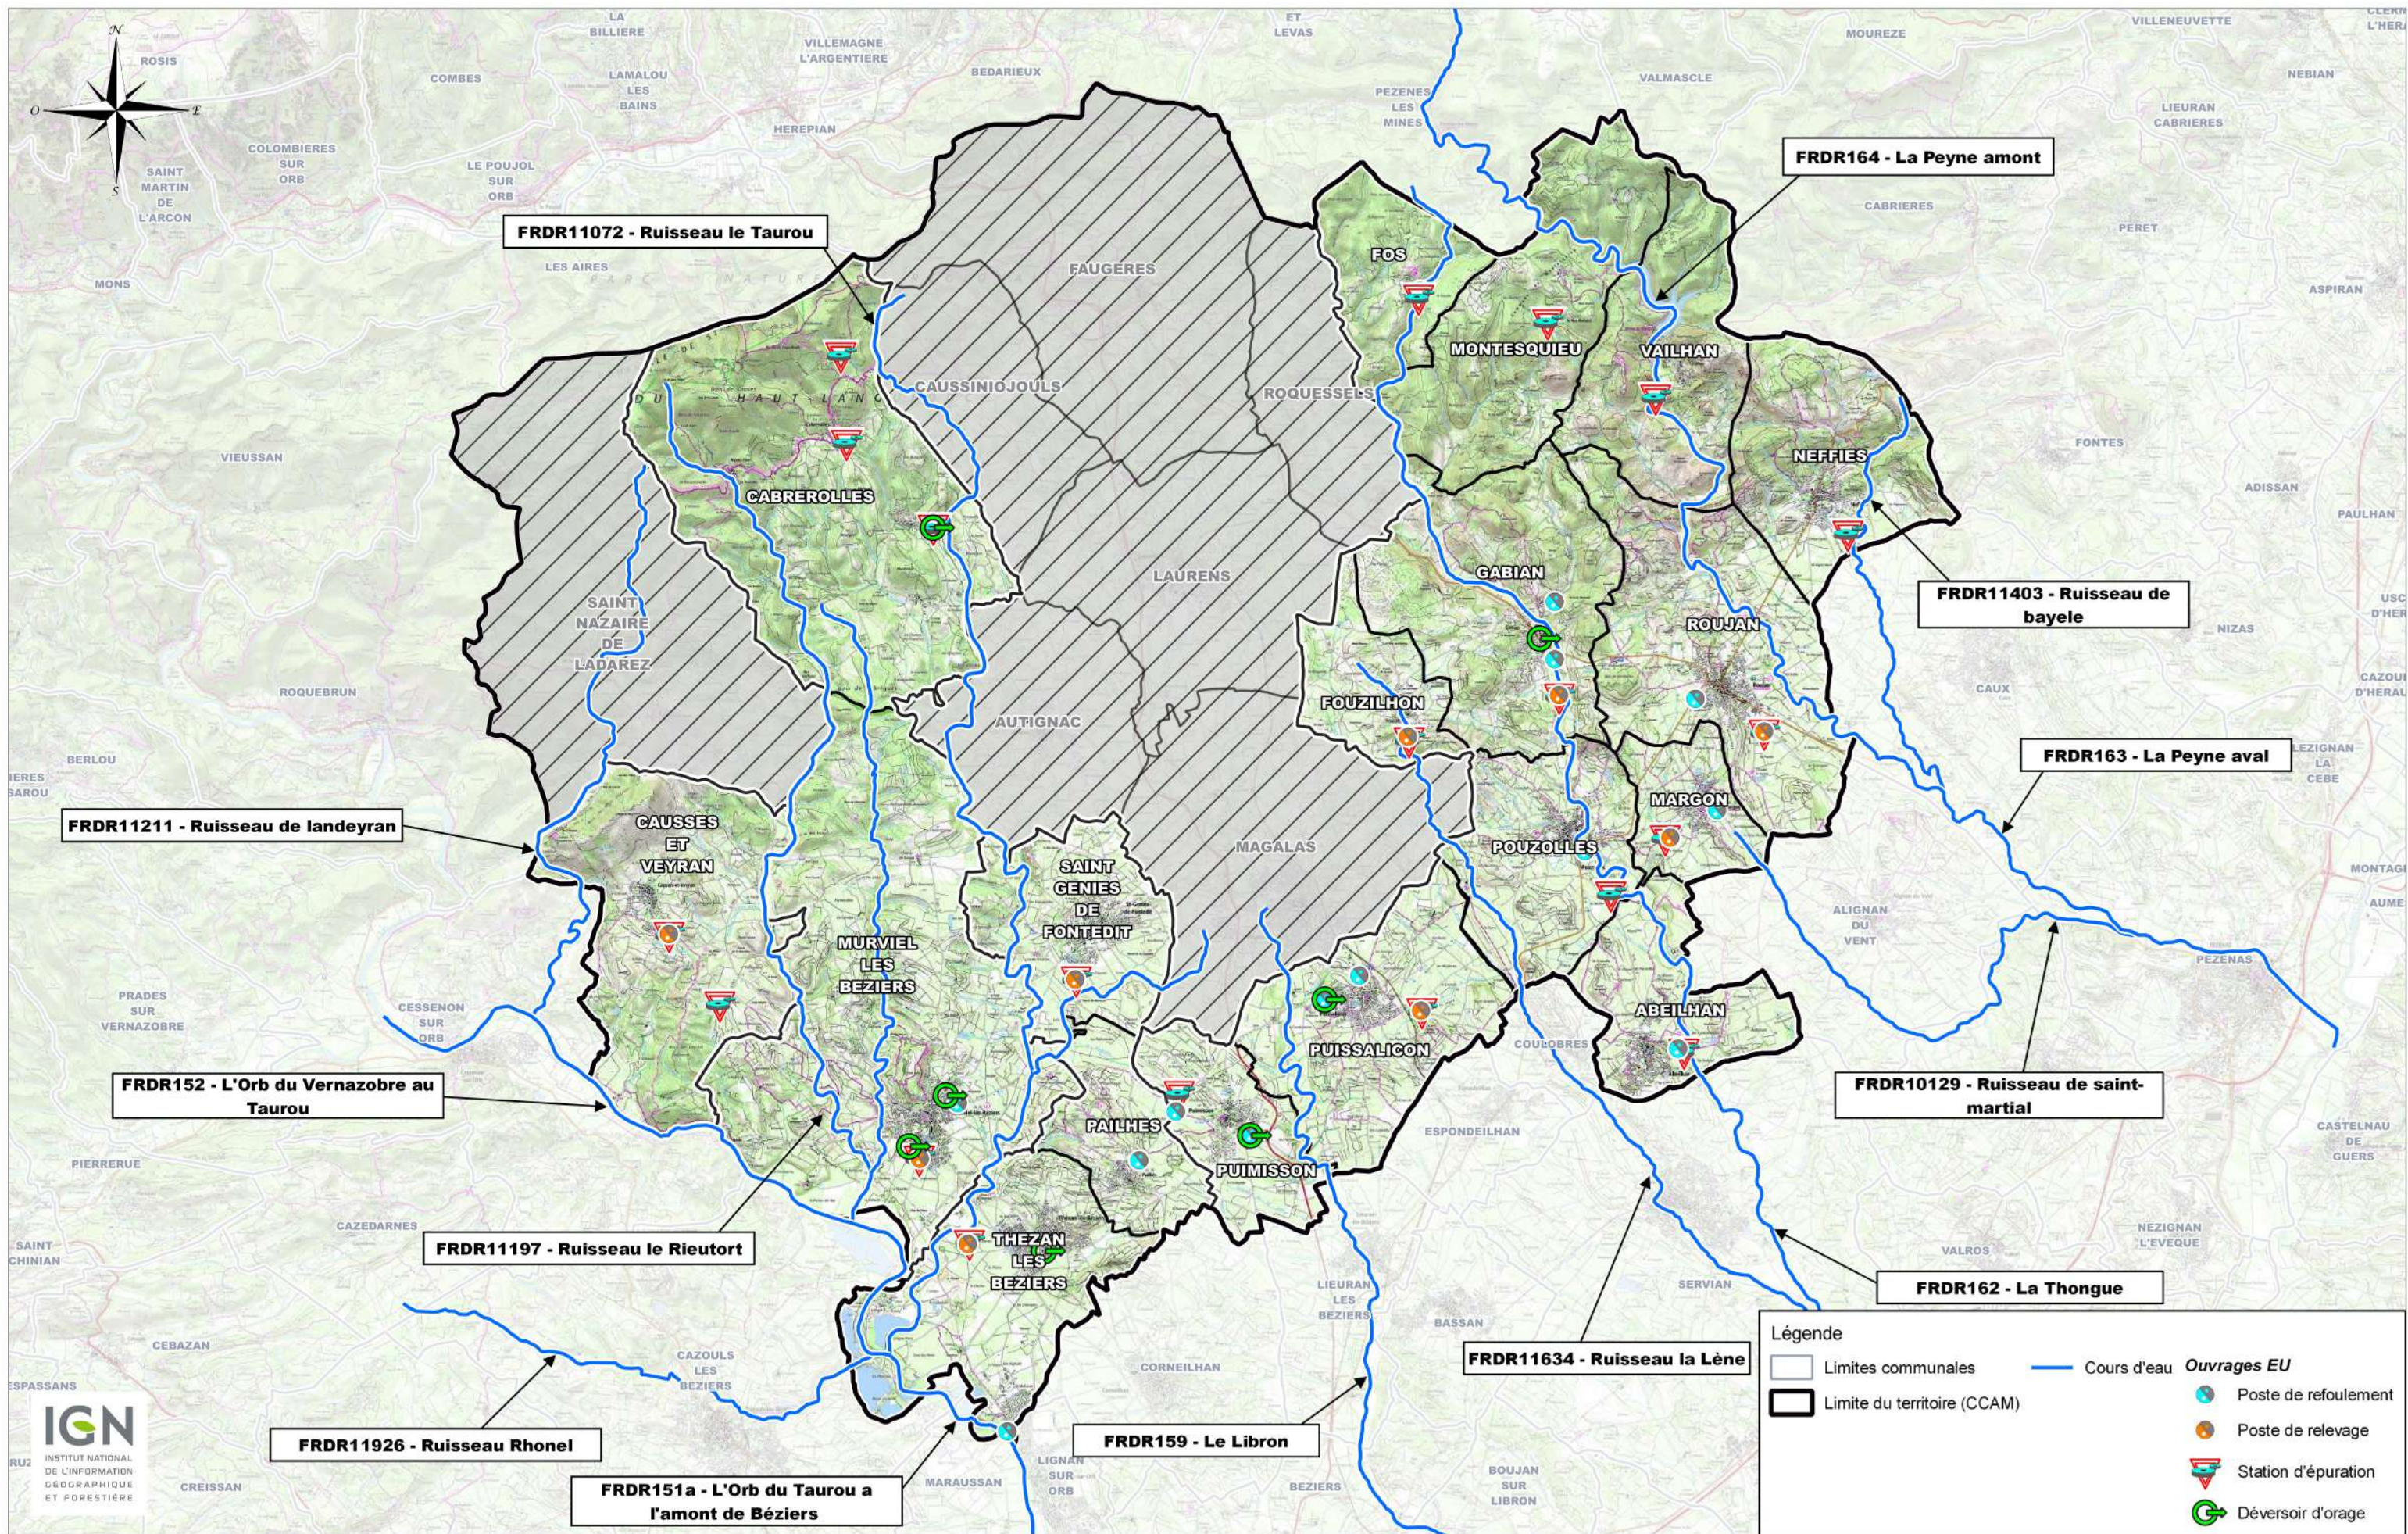


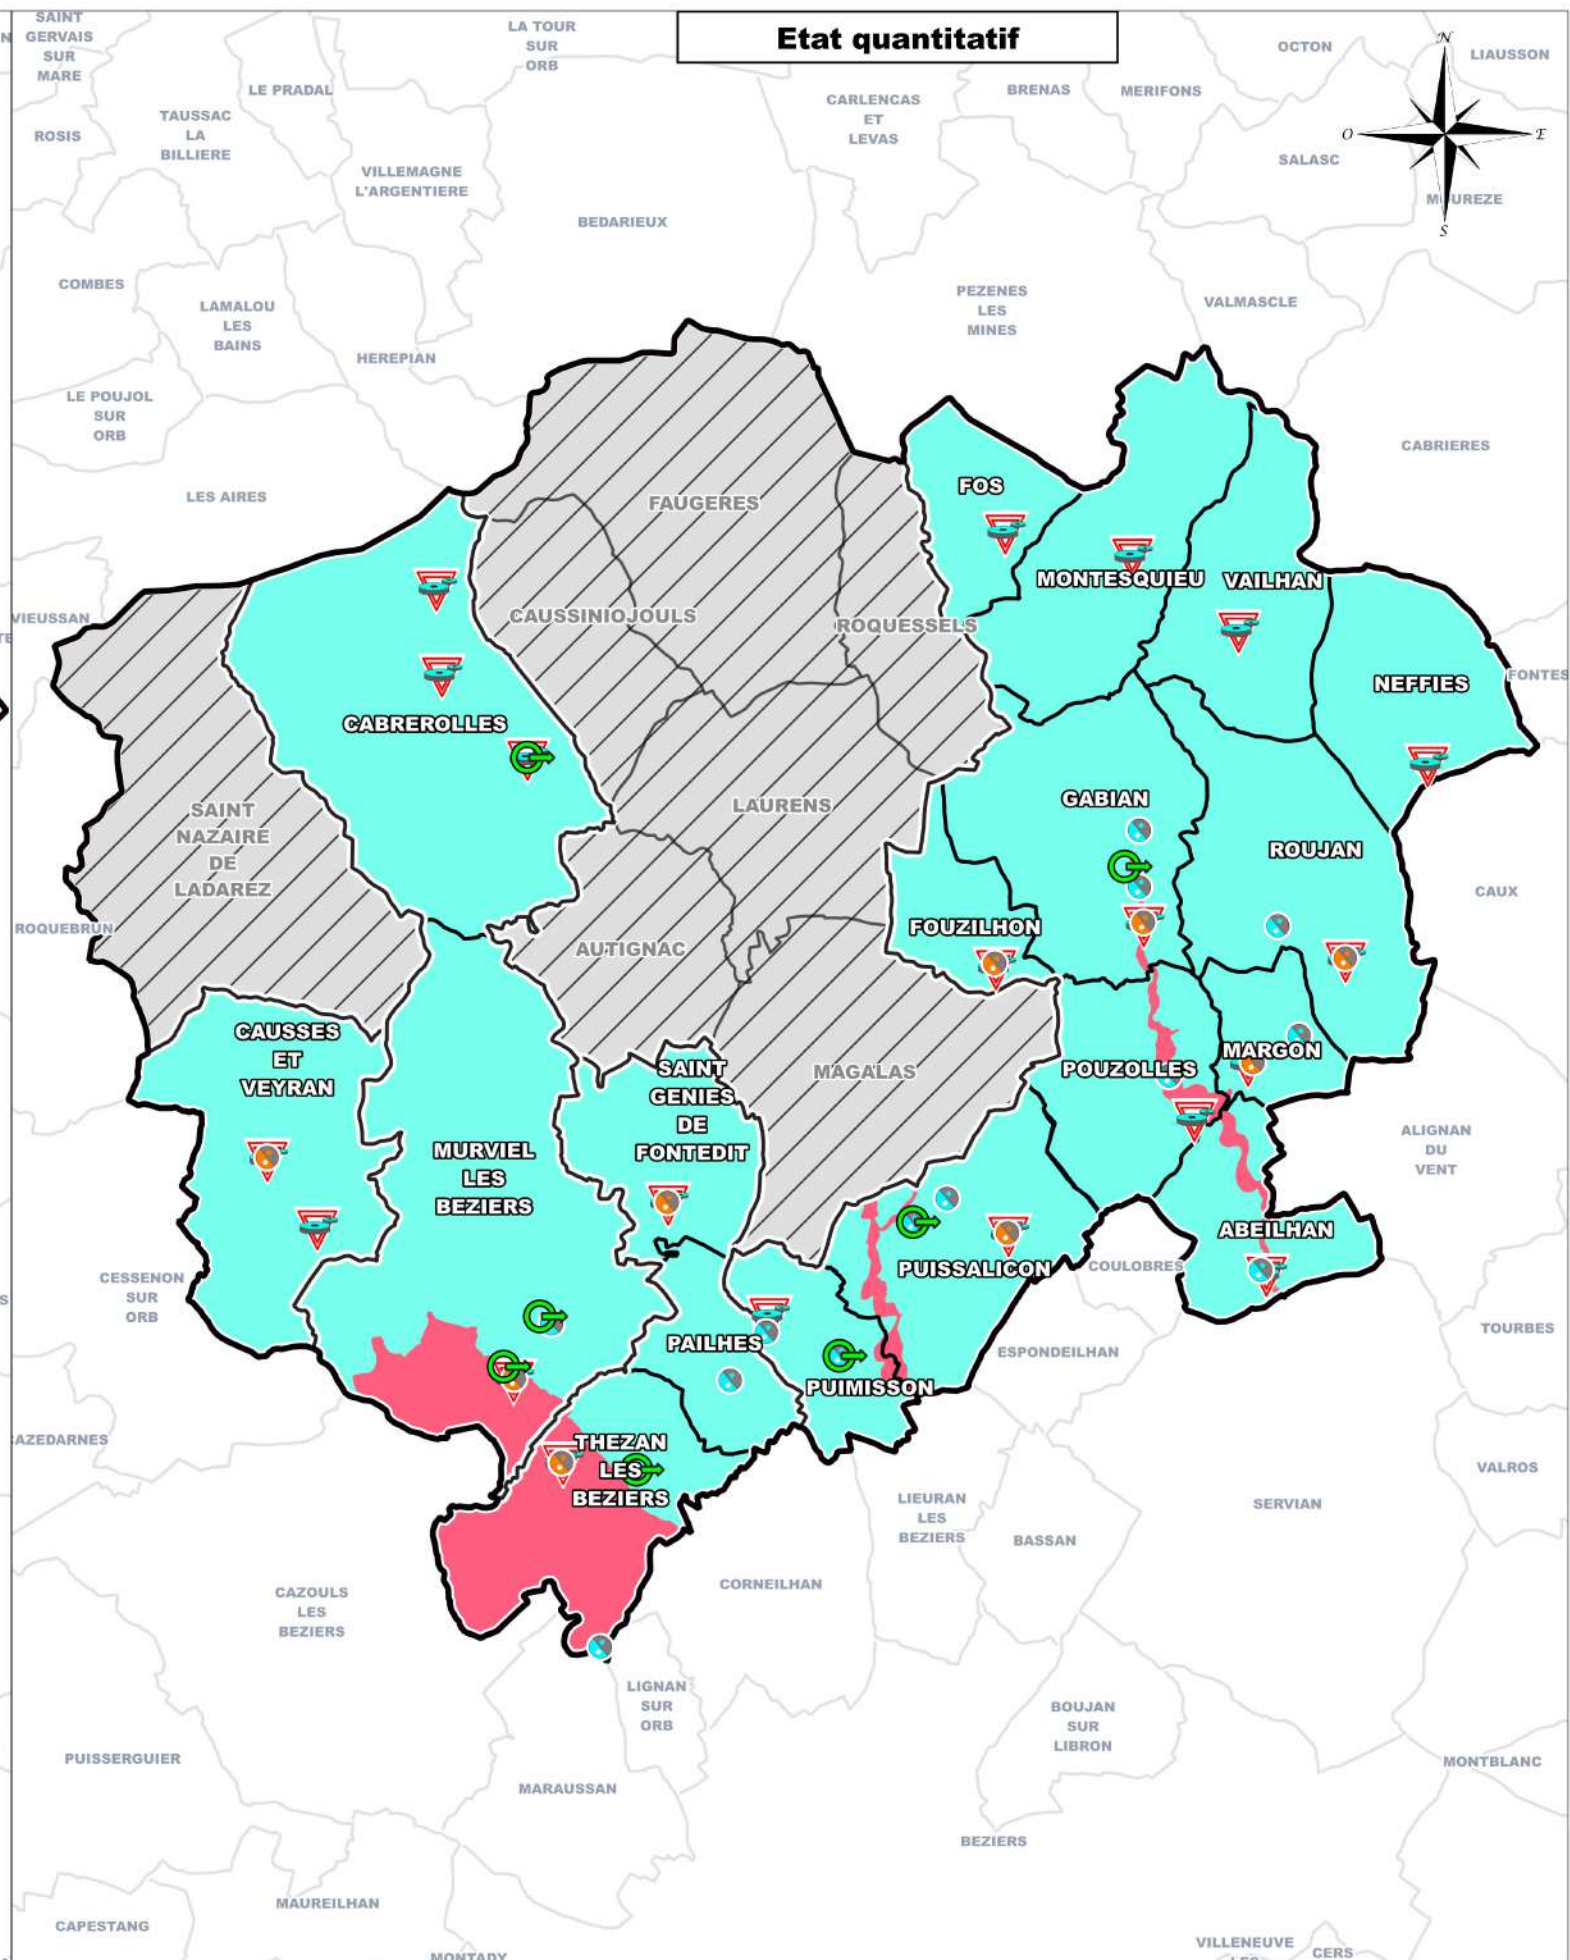


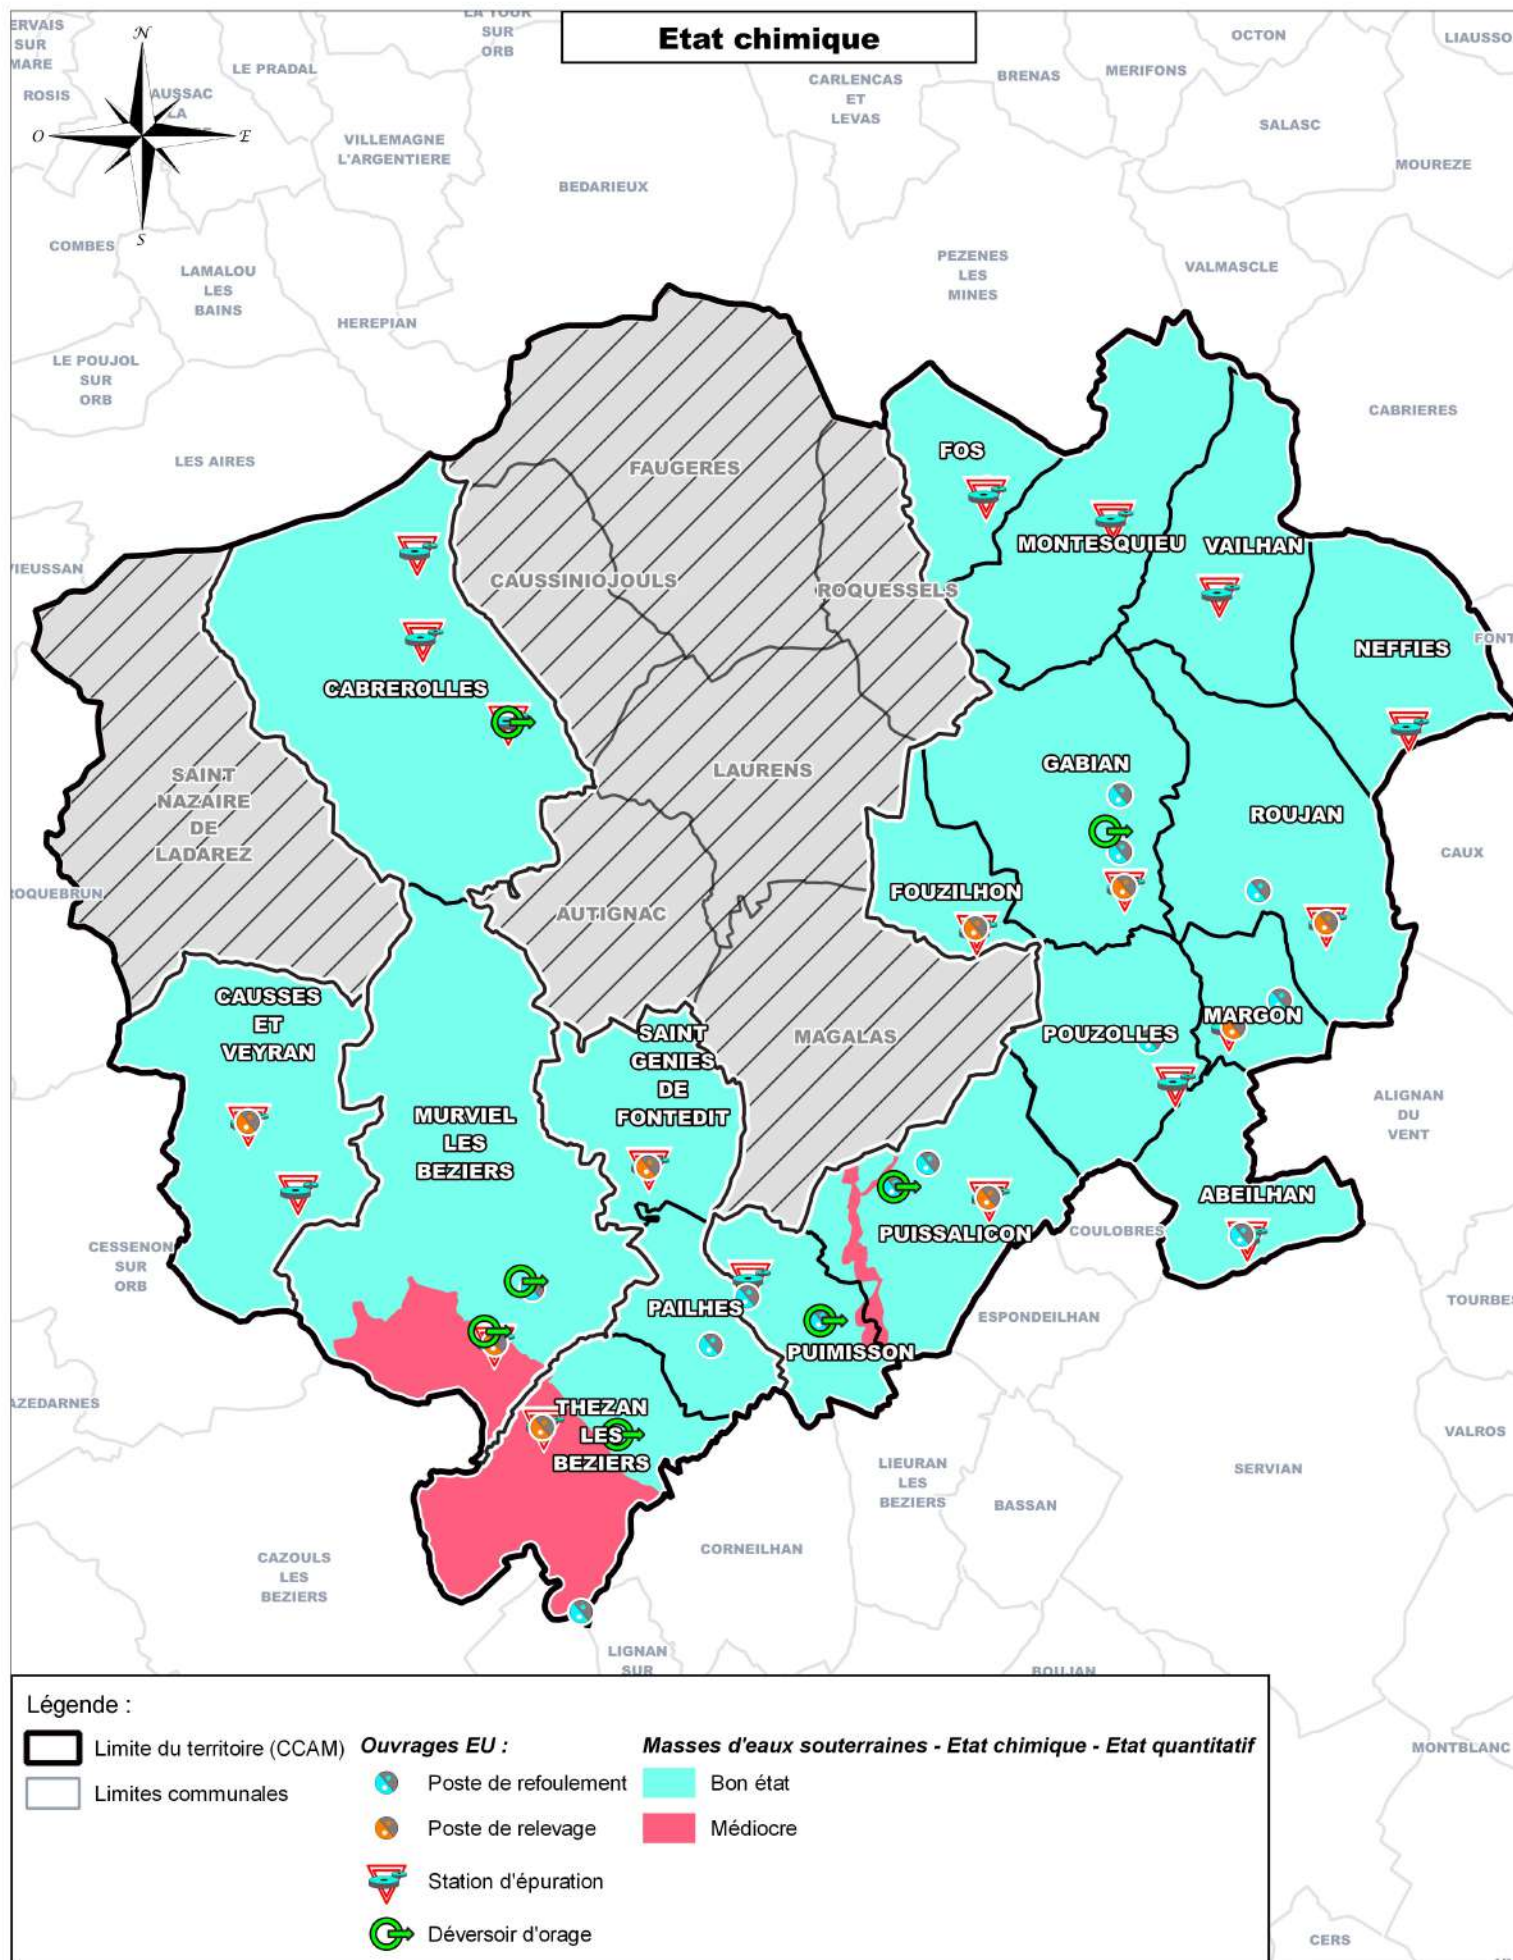


Légende :

Limite du territoire (CCAM)	Ouvrages EU :	Masses d'eaux souterraines - Etat chimique - Etat quantitatif
Limites communales	Poste de refoulement	Bon état
	Poste de relevage	Médiocre
	Station d'épuration	
	Déversoir d'orage	

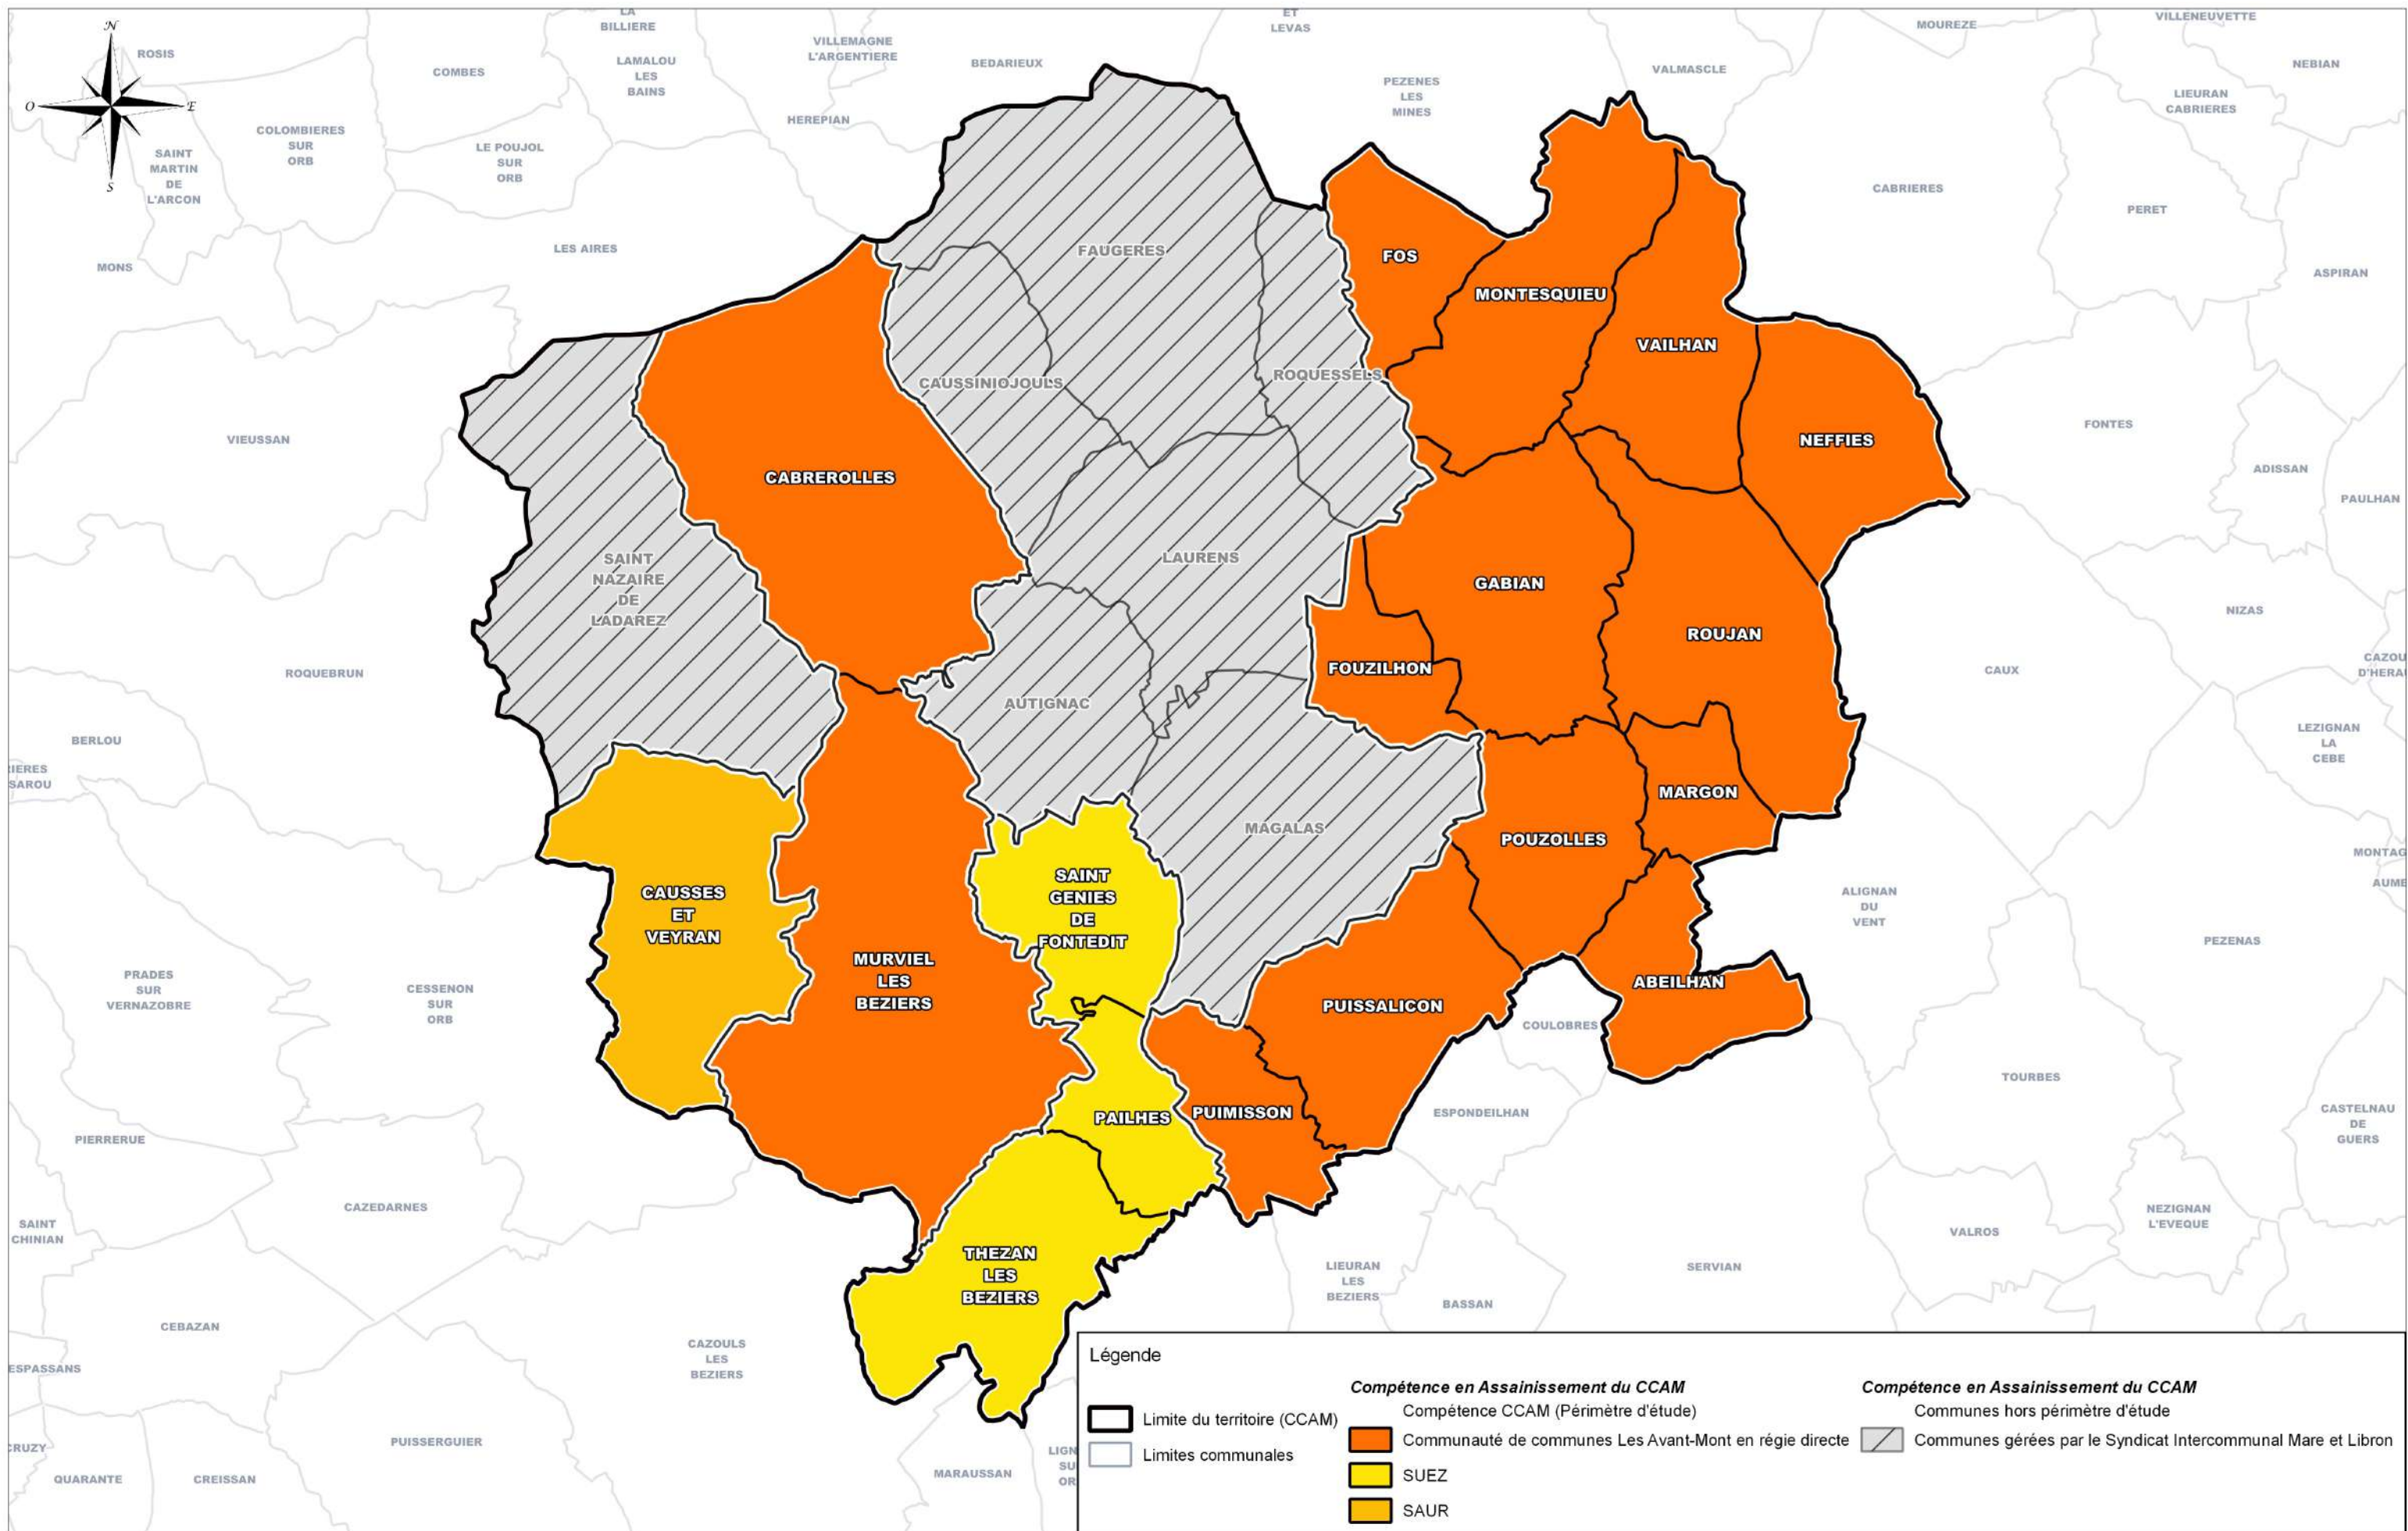

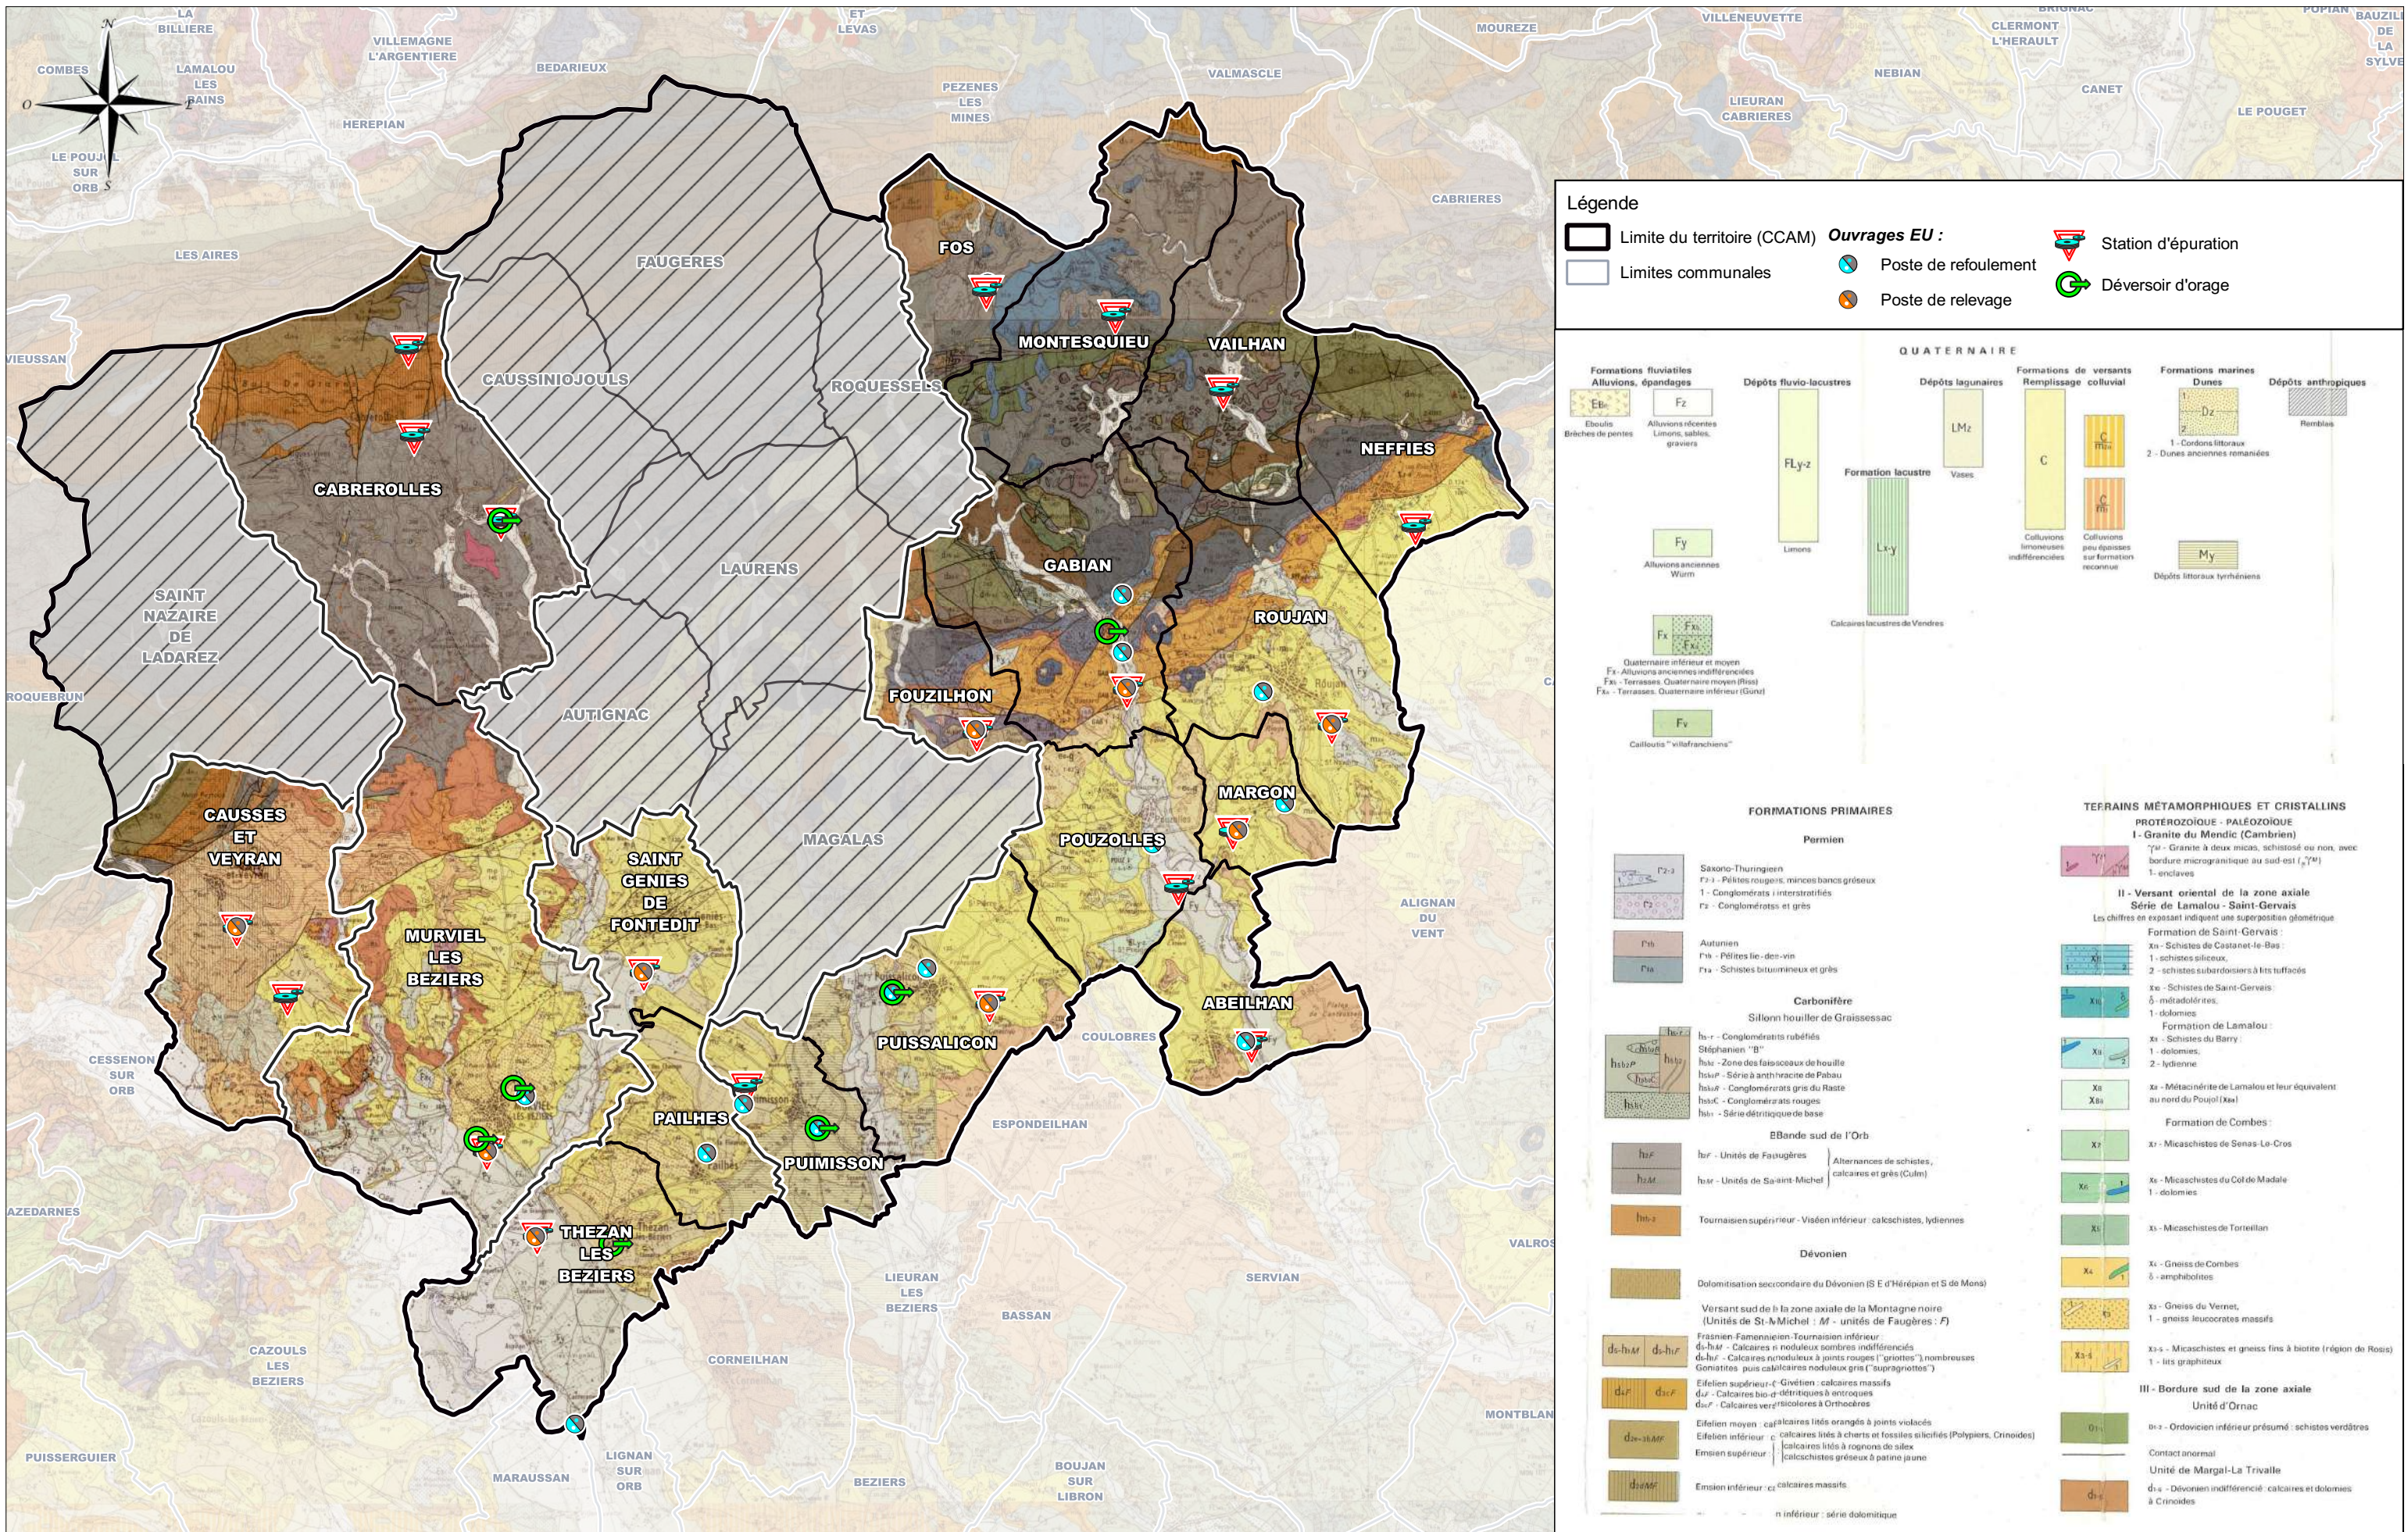

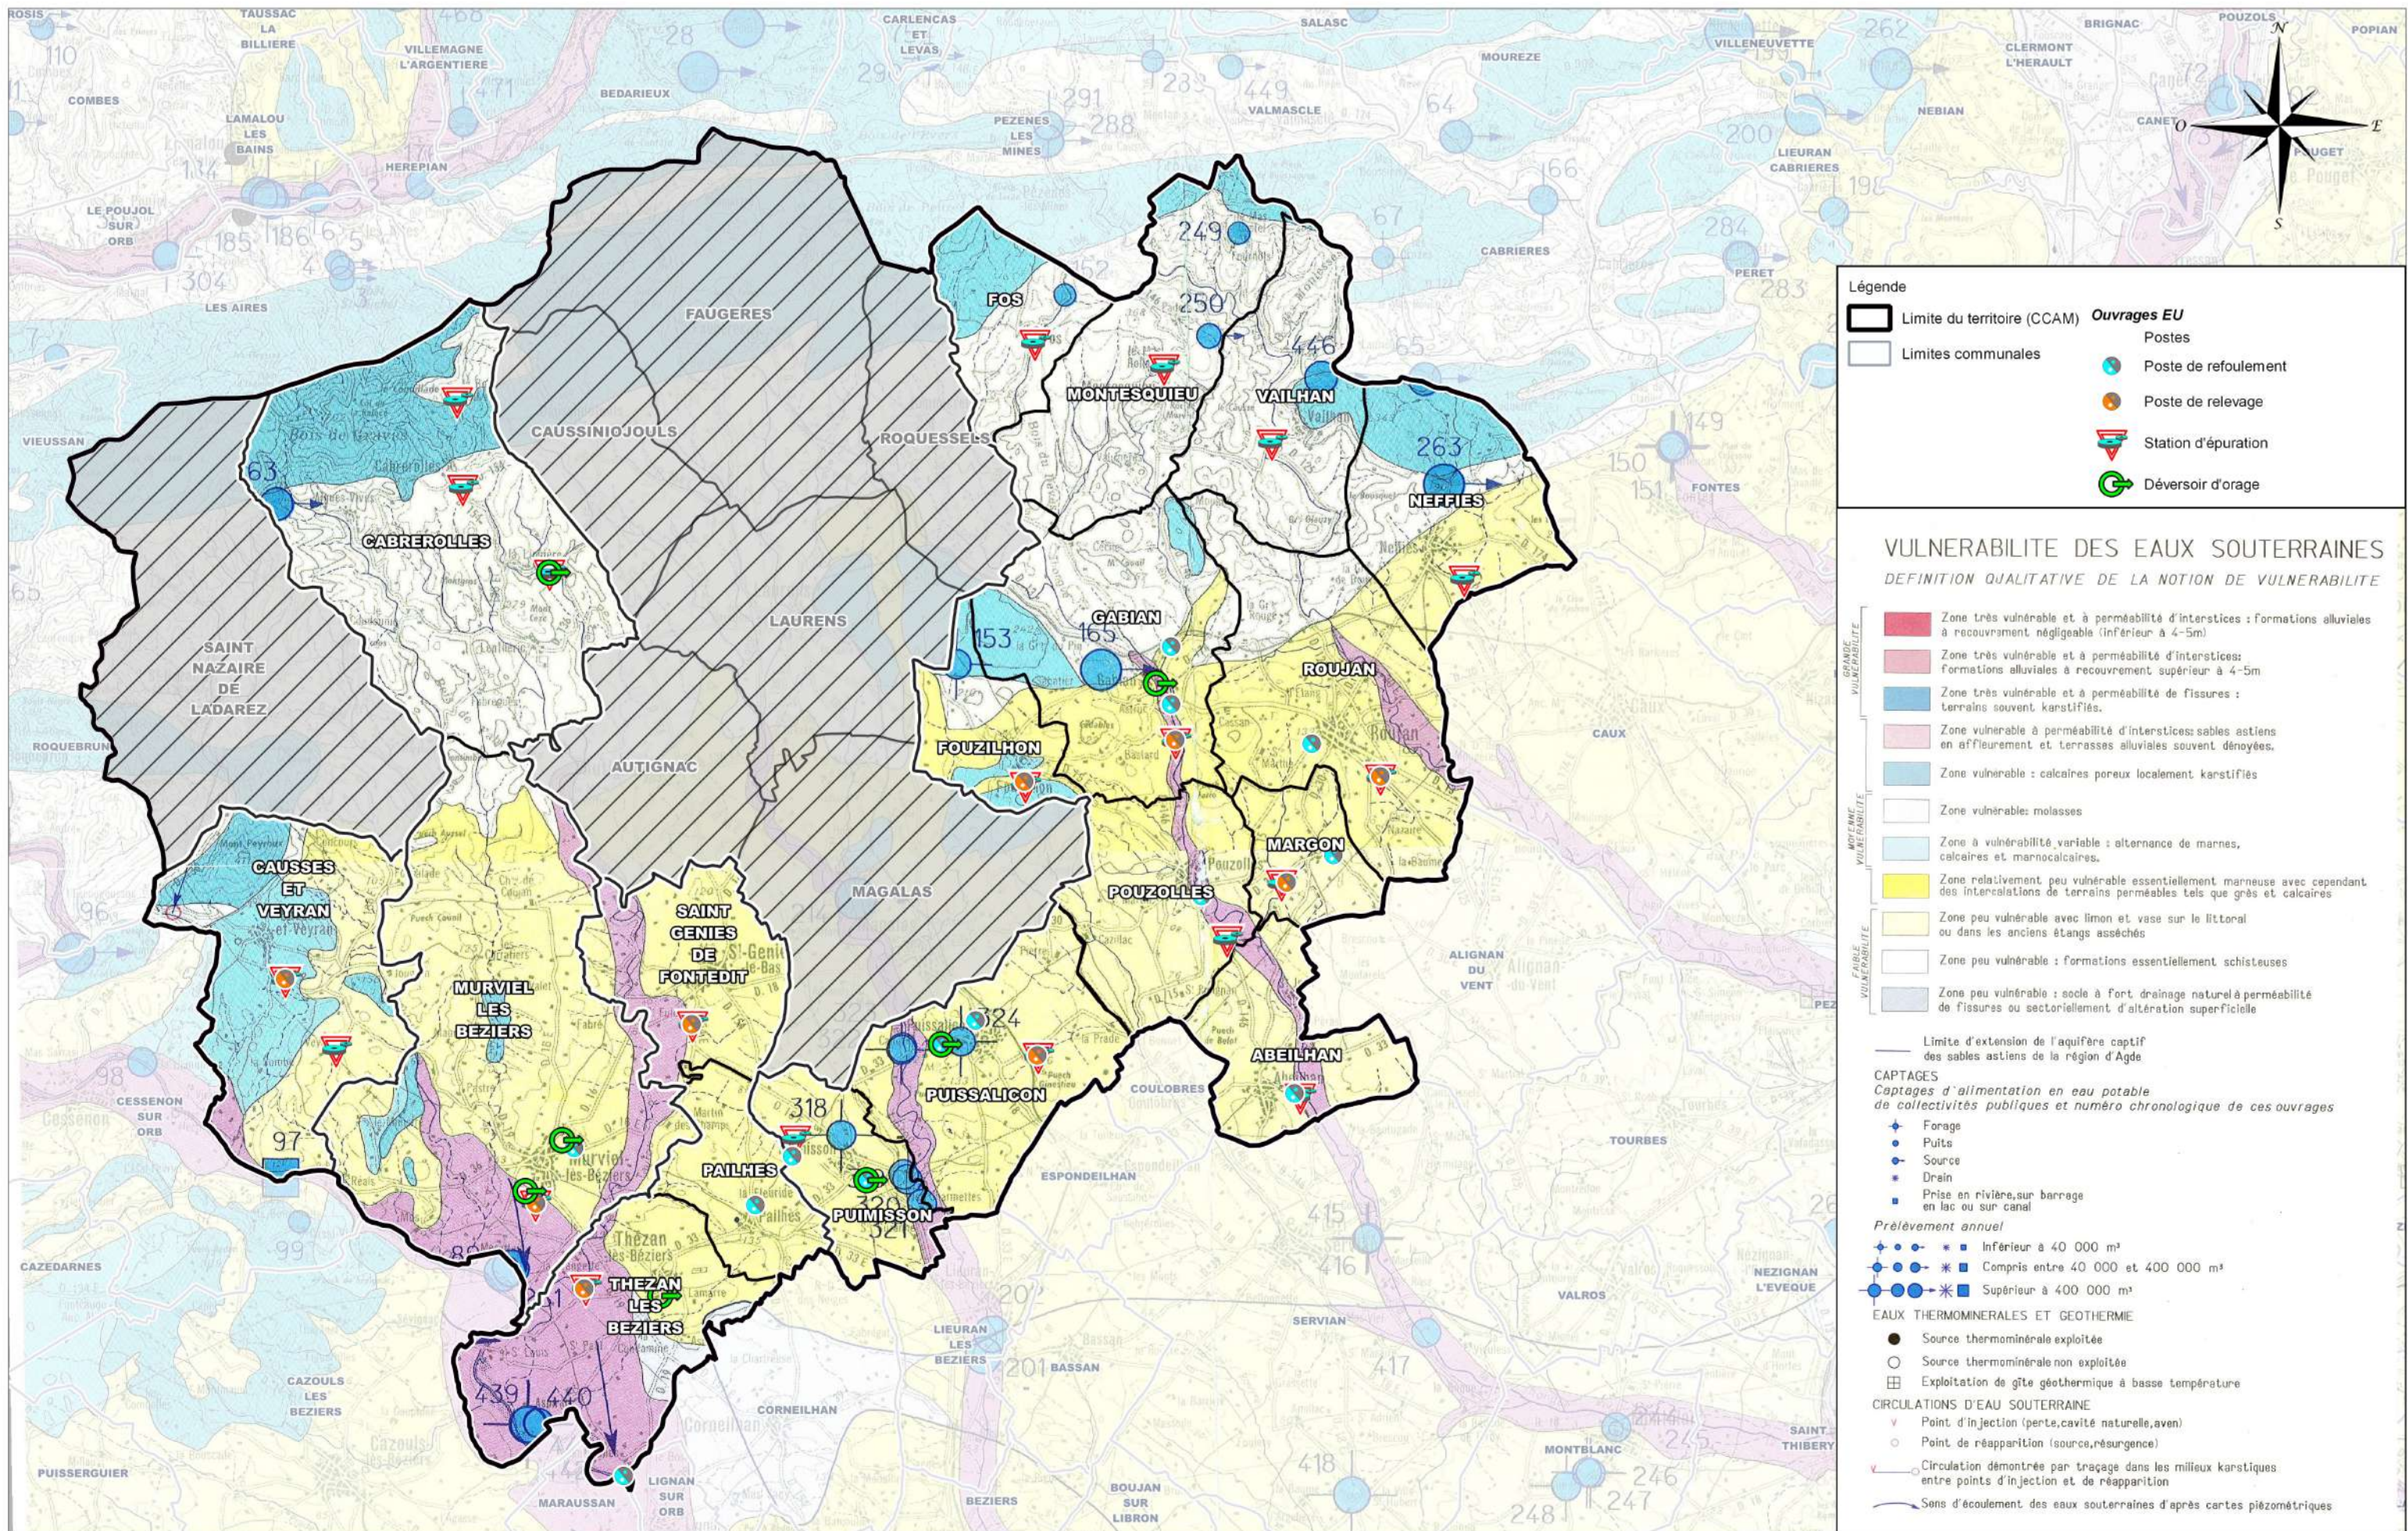

Légende

Limites du territoire (CCAM)
Limites communales

Ouvrages EU
Postes
Poste de refoulement
Poste de relevage
Station d'épuration
Déversoir d'orage

VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES
DEFINITION QUALITATIVE DE LA NOTION DE VULNERABILITE

GRANDE VULNERABILITE
Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement négligeable (inférieur à 4-5m)
Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement supérieur à 4-5m
Zone très vulnérable et à perméabilité de fissures : terrains souvent karstifiés.
Zone vulnérable à perméabilité d'interstices : sables astiens en affleurement et terrasses alluviales souvent dénudées.
Zone vulnérable : calcaires poreux localement karstifiés

MOYENNE VULNERABILITE
Zone vulnérable : molasses
Zone à vulnérabilité variable : alternance de marnes, calcaires et marnocalcaires.
Zone relativement peu vulnérable essentiellement marneuse avec cependant des intercalations de terrains perméables tels que grès et calcaires

FAIBLE VULNERABILITE
Zone peu vulnérable avec limon et vase sur le littoral ou dans les anciens étangs asséchés
Zone peu vulnérable : formations essentiellement schisteuses
Zone peu vulnérable : socle à fort drainage naturel à perméabilité de fissures ou sectoriellement d'altération superficielle

— Limite d'extension de l'aquifère captif des sables astiens de la région d'Agde

CAPTAGES
Captages d'alimentation en eau potable de collectivités publiques et numéro chronologique de ces ouvrages

Forage
Puits
Source
Drain
Prise en rivière, sur barrage en lac ou sur canal

Prélèvement annuel
Inférieur à 40 000 m³
Compris entre 40 000 et 400 000 m³
Supérieur à 400 000 m³

EAUX THERMOMINERALES ET GEOTHERMIE
Source thermominérale exploitée
Source thermominérale non exploitée
Exploitation de gîte géothermique à basse température

CIRCULATIONS D'EAU SOUTERRAINE
Point d'injection (perte, cavité naturelle, aven)
Point de réapparition (source, résurgence)
Circulation démontrée par traçage dans les milieux karstiques entre points d'injection et de réapparition
Sens d'écoulement des eaux souterraines d'après cartes piézométriques